

Comment aménager la salle de Techno ?	Aménagement, Ergonomie et handicap	TECHNOLOGIE	
Aménagement 3 . Synthèse			
Nom :	Prénom :	Classe :	Date :

La notion d'accessibilité intègre plusieurs composantes :

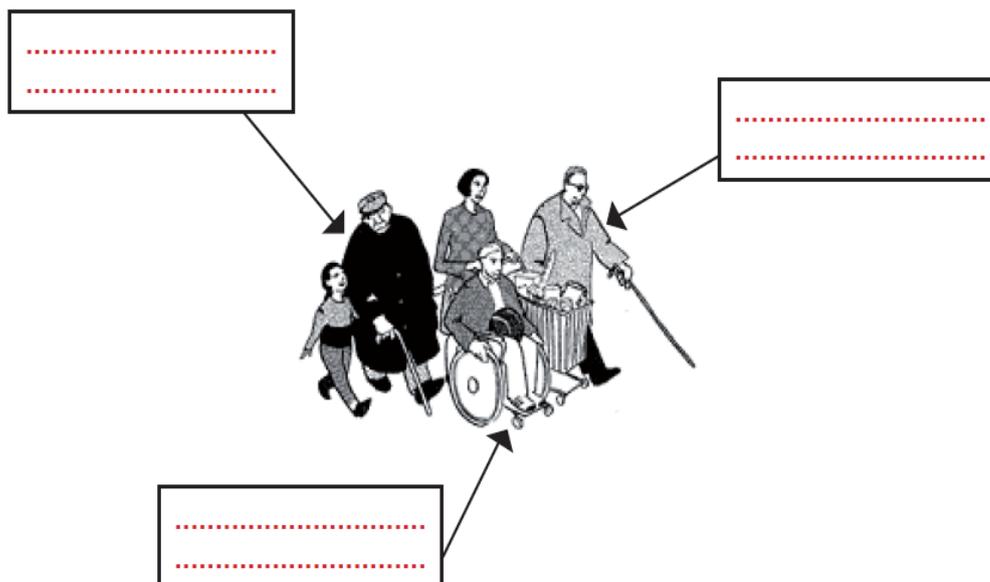
- La circulation à l'intérieur du bâtiment (déplacement horizontal et vertical, aires de rotation, signalisation...).
- L'accès (transport, parking, trottoirs, seuil, repères sonores, tactiles et visuels, signalisation...).
- L'usage de tous les équipements (sanitaires, cantine, ...).

La loi de février 2005 impose à tout bâtiment public de donner accès à toute personne valide ou non.

C'est la raison pour laquelle un ensemble de normes est édicté.

L'amélioration de l'accessibilité contribue à un meilleur confort et insèrent les personnes handicapées au sein des personnes valides.

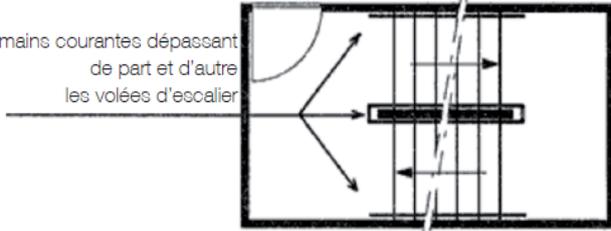
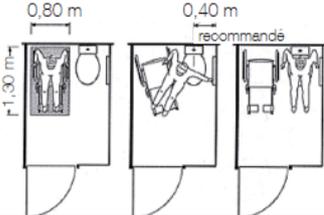
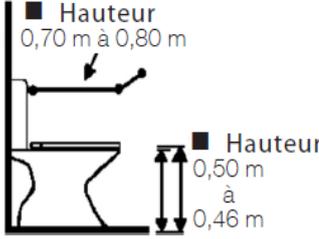

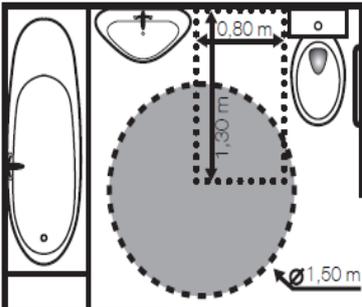
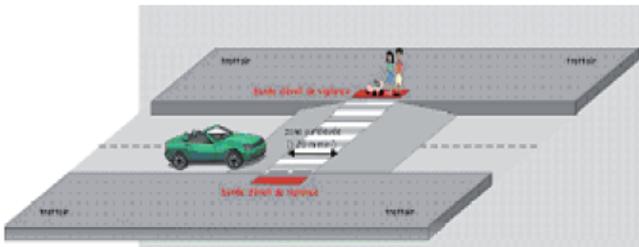
A partir de la liste ci-dessous nommer les différents handicaps : non-voyant, personne à mobilité réduite, mal entendant, handicapé moteur.



■ CONSIGNE

Relève les noms et les dimensions de quelques aménagements ci-dessous. Certains d'entre eux te permettront de réussir l'exercice d'application :

Nom Aménagement	Dessins Aménagements
<p>Porte</p> <p>Simple :</p> <p>Porte de 90 : passage utile.....cm</p>	<p>■ Porte</p>
<p>.....</p> <p>Palier de repos</p>	<p>Palier de repos</p> <p>Garde corps préhensible si dénivelé de hauteur > 0,40 m</p> <p>< 5%</p> <p>Chasse roue recommandé</p>

Nom Aménagement	Dessins Aménagements
<p>Escalier</p> <p>Position et dimensions mains courantes</p>	 <p>mains courantes dépassant de part et d'autre les volées d'escalier</p> <p>Largeurs minimales : 1,40 m entre murs 1,30 m si un seul mur (entre mur et main courante) 1,20 m sans mur (entre mains courantes)</p>
<p>Transfert latéral</p> <p>Espace proche cuvette Position barre d'appui</p>	 <p>0,80 m 1,30 m 0,40 m recommandé</p>
<p>Cuvette</p> <p>Hauteur barre d'appui Hauteur de la cuvette</p>	 <p>■ Hauteur 0,70 m à 0,80 m ■ Hauteur 0,50 m à 0,46 m</p>
<p>Lavabo, table, guichet, hauteur du plan de travail</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="624 1003 1007 1272"> <p>■ Lavabos</p> <p>Miroir incliné ou hauteur minimale du bas du miroir à 1,05 m</p>  <p>≥ 0,70 m</p> </div> <div data-bbox="1054 1003 1469 1294"> <p>■ Table, banque, guichet</p>  <p>≤ 0,80 m ≥ 0,70 m Emplacement 1,30 m x 0,80 m</p> </div> </div>
<p>Aire de Rotation</p> <p>+ dégagement entre la cuvette et le lavabo</p>	<p>■ Salle d'eau</p>  <p>0,80 m 1,30 m ∅ 1,50 m</p>
<p>Bande d'éveil de vigilance</p>	 <p>Les traversées sont détectables pour les déficients visuels grâce à la d'éveil de vigilance.</p>